


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Klatka schodowa / Podsumowanie

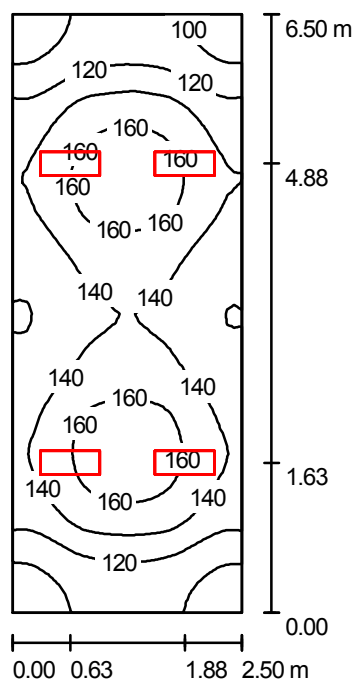

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.67

Wartości Lux, Skala 1:82

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	136	89	171	0.66
Podłoga	20	104	76	120	0.73
Sufit	70	89	37	889	0.42
Ściany (4)	50	86	46	284	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Raster: 32 x 64 Punkty
Margins: 0.000 m

UGR

Wzdłuż-
Lewa ściana 15
Dolna ściana 15
(CIE, SHR = 0.25.)

W poprzek do osi oświetlenia

18
15

Lista opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	4	Elgo OOP1-218/02000000000/ OOP1-2x18 (1.000)	2700	44
razem:			10800	176

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $10.83 \text{ W/m}^2 = 7.99 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 16.25 m^2)


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Klatka schodowa / Protokół wprowadzenia

Wysokość płaszczyzny pracy: 0.850 m
Margines: 0.000 m

Współczynnik konserwacji: 0.67

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m
Powierzchnia podstawowa: 16.25 m²

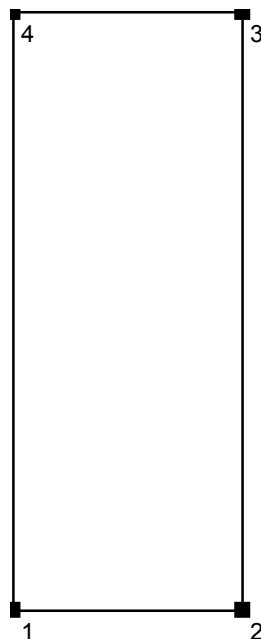


Powierzchnia	Rho [%]	zmniejszania ([m] [m])	do ([m] [m])	Długość [m]
Podłoga	20	/	/	/
Sufit	70	/	/	/
Ściana 1	50	(0.000 0.000)	(2.500 0.000)	2.500
Ściana 2	50	(2.500 0.000)	(2.500 6.500)	6.500
Ściana 3	50	(2.500 6.500)	(0.000 6.500)	2.500
Ściana 4	50	(0.000 6.500)	(0.000 0.000)	6.500

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Klatka schodowa / Oprawy (lista współrzędnych)

Elgo OOP1-218/0200000000/ OOP1-2x18

2700 lm, 44 W, 1 x 2 x L 18W/830 18 W (Czynnik korekcyjny 1.000).



Nr.	Pozycja [m]			Rotacja [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.630	1.630	3.000	0.0	0.0	90.0
2	0.630	4.880	3.000	0.0	0.0	90.0
3	1.880	1.630	3.000	0.0	0.0	90.0
4	1.880	4.880	3.000	0.0	0.0	90.0