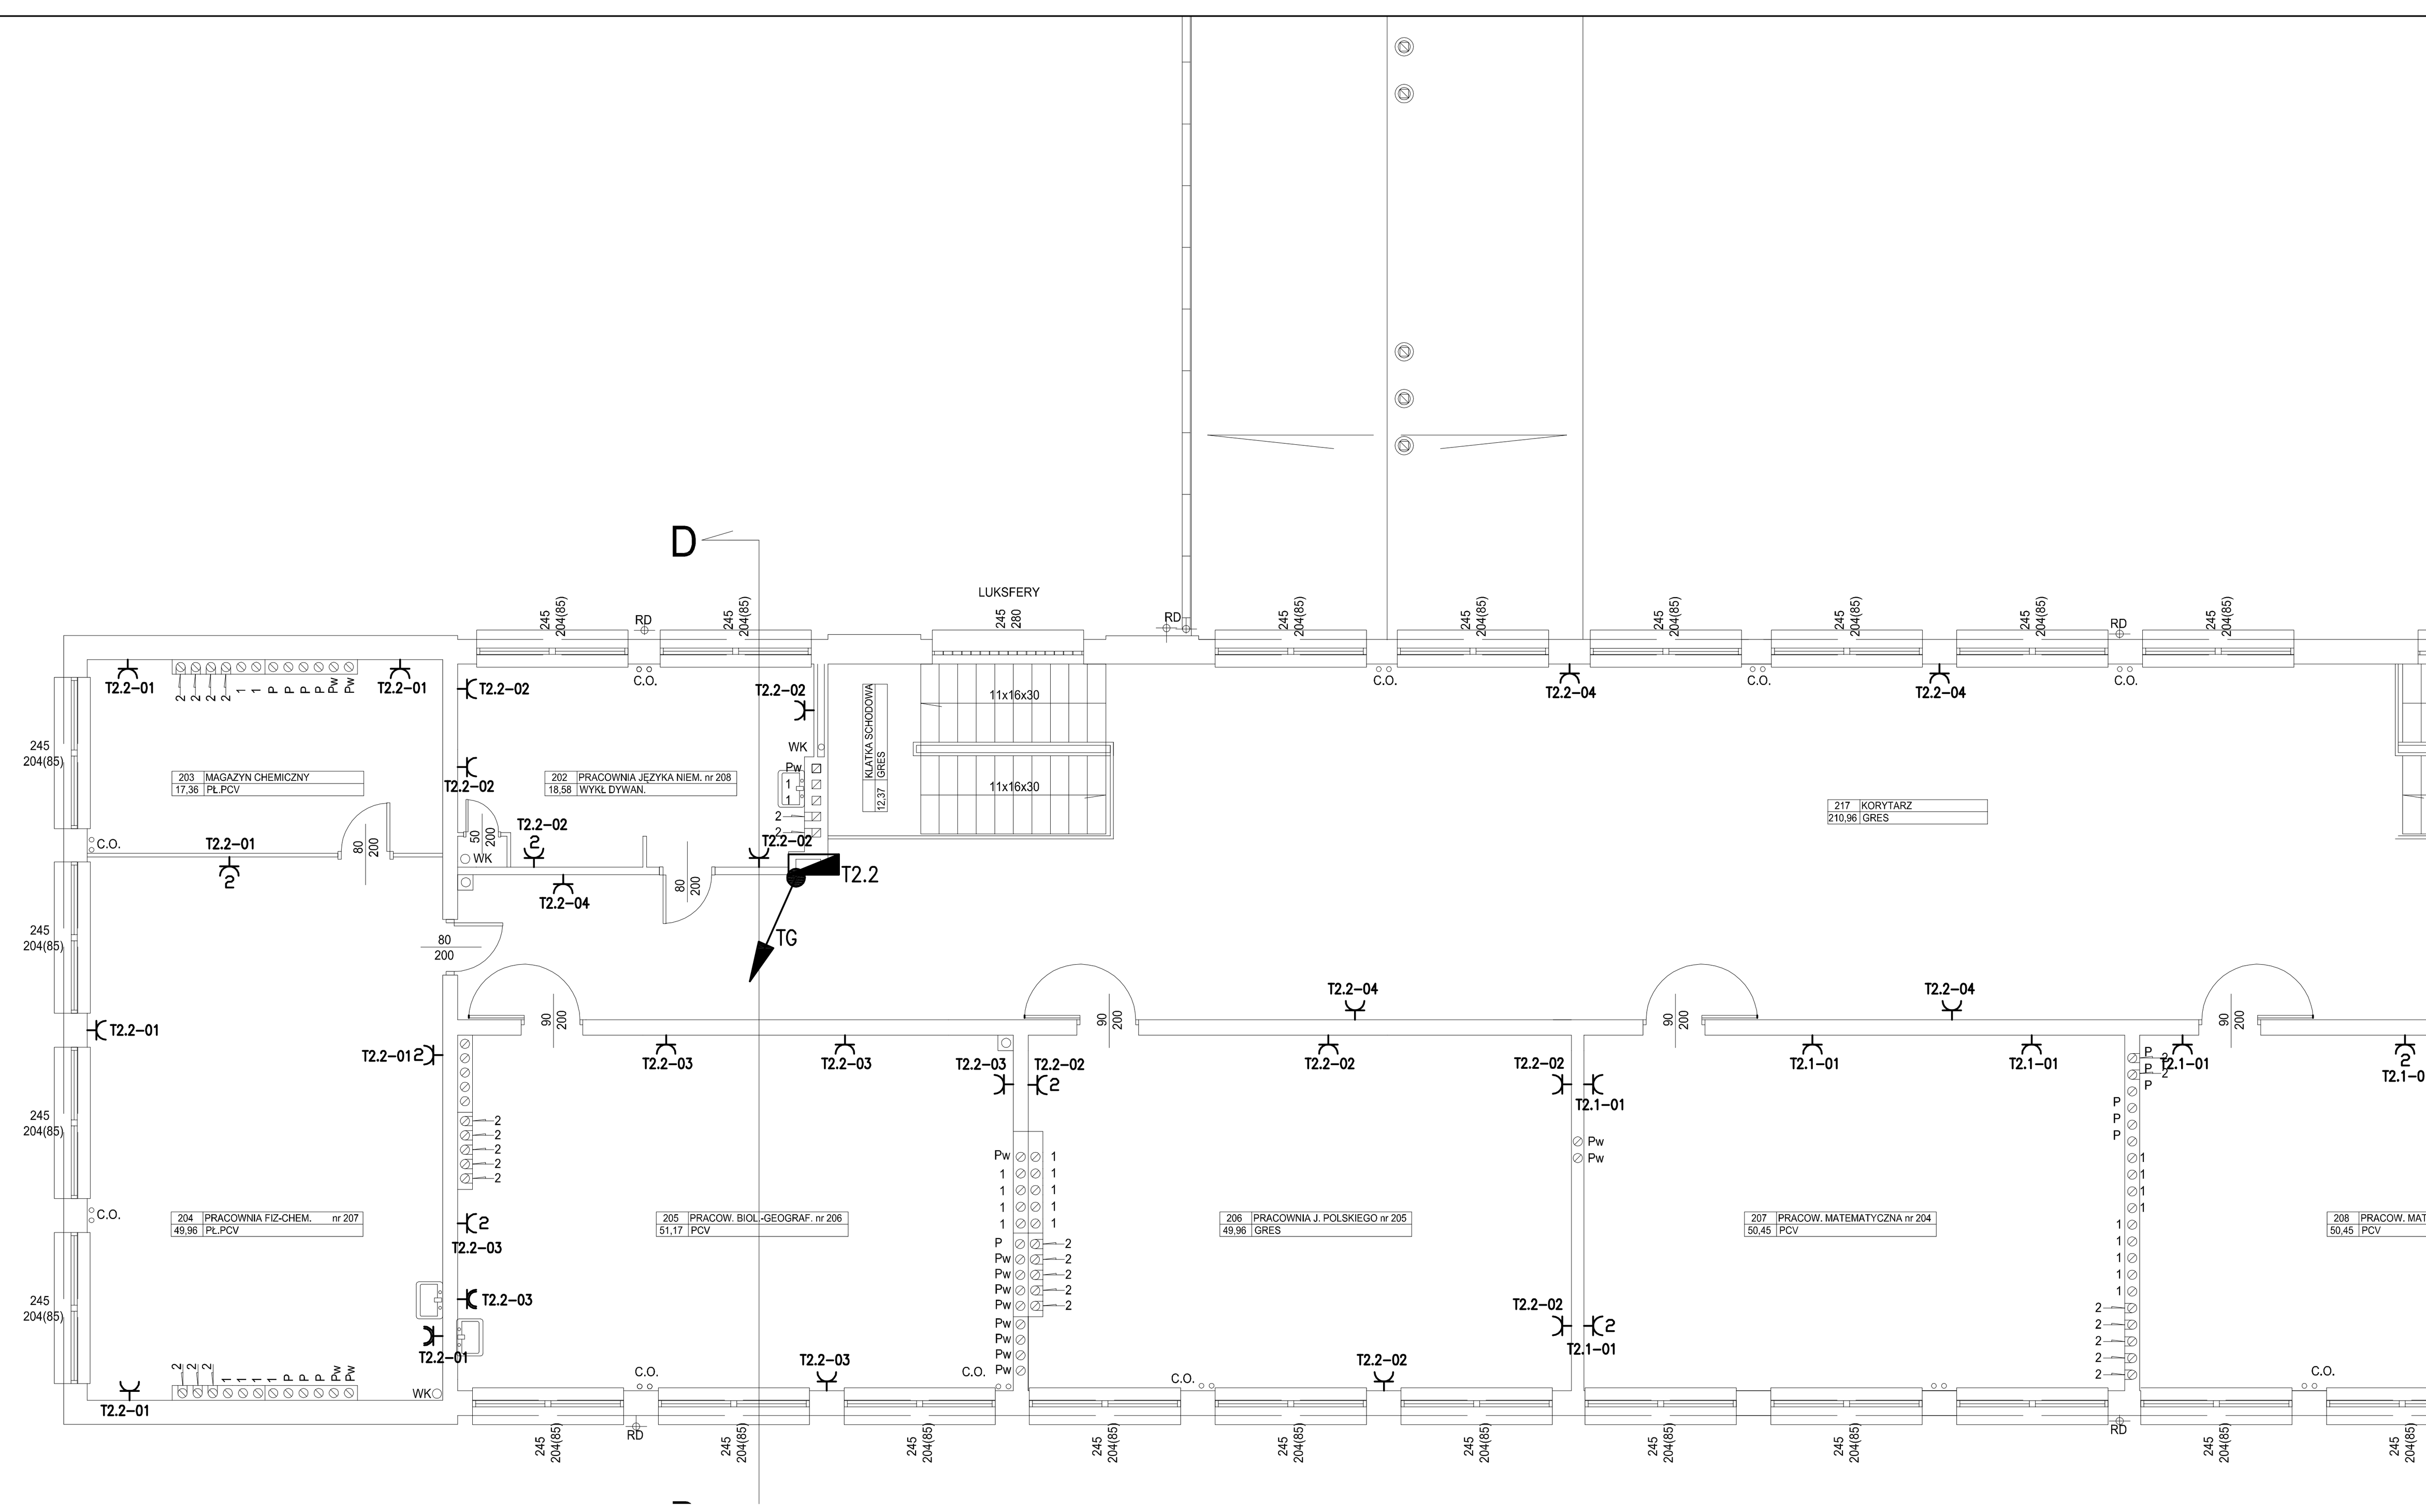

LEGENDA:

OPRAWY:
- ZK 236/6 LA 2x36W
- ZK 236/9 PAR 350G 2x36W
- ZK 136/ ASMR ASYMETRIC 1x36W
- Mod EXE DIR PAR-V 2x54W
- MODUŁ AWARYJNY
- Plo4 PRISMATIC 1x32W
- PloC PRISMA 2x36W
- ZK 236/15 PRISMATIC 2x36W
- Typhoon PC TB 2x36W
- PloC PRISMA 1x36W
- PAT-2180x
- OPRAWA EWAKUACYJNA 1x8W
- WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY 230V/10A IP44
- WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY 230V/10A
- WYŁĄCZNIK PODWÓJNY 230V/10A
- WYŁĄCZNIK PRZYCISKOWY 230V/10A

- ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA Tm.n
- PRZEŁĄCZNICA TELEFONICZNA PT
- GNIAZDO 230V/16A IP44
- GNIAZDO PODWÓJNE 2x230V/16A
- GNIAZDO 230V/16A
- WYPUST 230V
- WYPUST 400V
- POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE DY6mm
- GNIAZDO TELEFONICZNE RJ12
- PPOŻ POŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

UKŁAD SIECI ZASILAJĄCEJ TT, SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

OZNACZENIA:

- T0.1–11 — NR. OBWODU ZASILAJĄCEGO
- GRUPA STEROWANIA OPRAW
- CA — CA–CENTRALA ALARMOWA; SD–STEROWNIK DZWONKA
- DE/DT100 — DRABINKA ELEKTRYCZNA+TELETECHNICZNA SZER. 100MM W OBUDOWIE G–K
- PION ELEKTRYCZNY (DÓŁ/GÓRA)

UWAGA:

1. INSTALACJE WYKONAĆ JAKO PODTYNKOWE.
2. OKABLOWANIE WYKONAĆ ZGODNIE Z PLANEM INSTALACJI I SCHEMATAMI ROZDZIELNIC.
3. WYSOKOŚCI INSTALOWANIA OSPRZĘTU (o ile nie zaznaczono inaczej):
   - –Gniazda h=0,3m.
   - –Gniazda IP44 h=1,1m.
   - –Wyłączniki oświetlenia h=1,1m.
4. OSPRZĘT INSTALOWAĆ W RAMKACH WIELOKROTNYCH.

Inwestor Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Obiekt Zespół Szkół nr 1 ul. Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno	Branżowe biuro projektów ZPiBSE Anna Nowogórska ul. Racławicka 27 lok. 48 02-601 Warszawa	Projektował: mgr inż. Jarosław Byszewski, nr upr. MAZ/0137/PWOE/05, specjalność inst. elektryczne — Podpis Sprawdził: mgr inż. Anna Nowogórska, nr upr. Wa-378/02, MAZ/IE/6870/03, specjalność inst. elektryczne — Podpis	Stadium: Projekt budowlany Branża: Instalacje Elektryczne Przedmiot rysunku: Plan instalacji gniazd -Poziom +2	Skala: 1:100 Rysunek nr. E2.2 Data: Maj 2008

Instalacje elektryczne "jarby@o2.pl"