



WŁACZNIKI POCIĄGOWY W WC

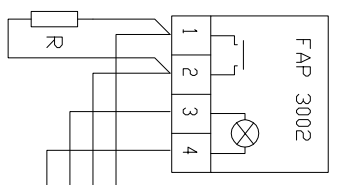

WEZWANIE PIELEGNIARKI

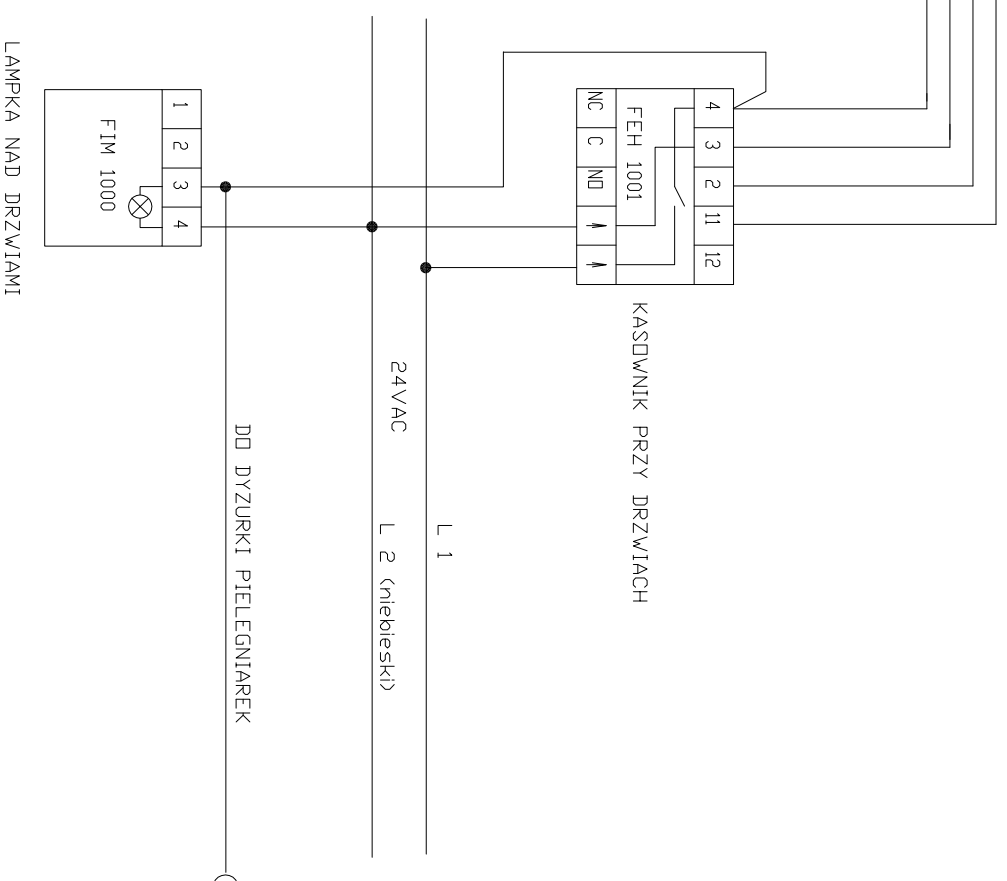

- Przewody nieoznaczone – 0,5 mm²
- Montaż w puszkiach 60mm z wkrętami
- Rezystory w zestawie z kasownikiem
- Nie zamieniać L1 z L2.
- L2 oznaczyć kolorem niebieskim
- Zworki w kasowniku usunąć
- Zworki w FAP... ustawić w poz.B

SYSTEM ANALOGOWY – WC

JEDYNOŚĆ PROJEKCYJNA
SZLIS ARCHITEKT Janek Szlis
Sztebark, Łomża ul. Zamiejska 5 B.1, (086) 216 31 51
mail: szlis@wp.pl

ELEKTRYCZNA
PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

INWESTOR:
REMONT I PRZEBUDOWA
BUDYNKU NR 14
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
GÓRA KALWARIA

RYSUNEK
SYSTEM PRZYZYWOWY
SCHEMAT POŁĄCZEN - ŁAZIENKA

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

PROJEKOWAŁ:
IMEŁ NAWYJSKO nr UPB: _____ POPEB: _____

PROJEKTYŃT:
WOJCIECH GRUDZIŃSKI Bz./138./92

WSPÓŁ PRACÓŁ:
JAROSŁAW MAŁEJCZEŃSKI

Data:	Skala:	Indeks:	Numer:	RevIda:
10.2006	---	E	8	01

ROZPOWISZCZENIE NIE WLEGA DO OPIWACZNIWA, A KTY ŻEŁO PRACUJE TOJW. UMBESZCZAJE NIE WYSTAWIŁO PRODUOWYWA. DANUCY PRZEKAZUJAJE W WAKIŁOWYER FORMIE. W TYM ELEKTRYCZNEJ, I KOCANAJEŁE, I OTYKOWE, I RZPROMIŁA. USTAWY O DZIAŁALNOŚCI OPIWACZNIWA I O PRACUJE AUTOKOMIŁI PRACUJE I KOCANAJEŁE, I OTYKOWE, I RZPROMIŁA. USTAWY O DZIAŁALNOŚCI OPIWACZNIWA I O PRACUJE AUTOKOMIŁI PRACUJE I KOCANAJEŁE, I OTYKOWE, I RZPROMIŁA. USTAWY O DZIAŁALNOŚCI OPIWACZNIWA I O PRACUJE AUTOKOMIŁI PRACUJE I KOCANAJEŁE, I OTYKOWE, I RZPROMIŁA.